



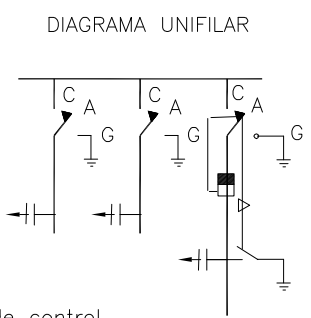

Notas:
Equipos para 17.5 kV

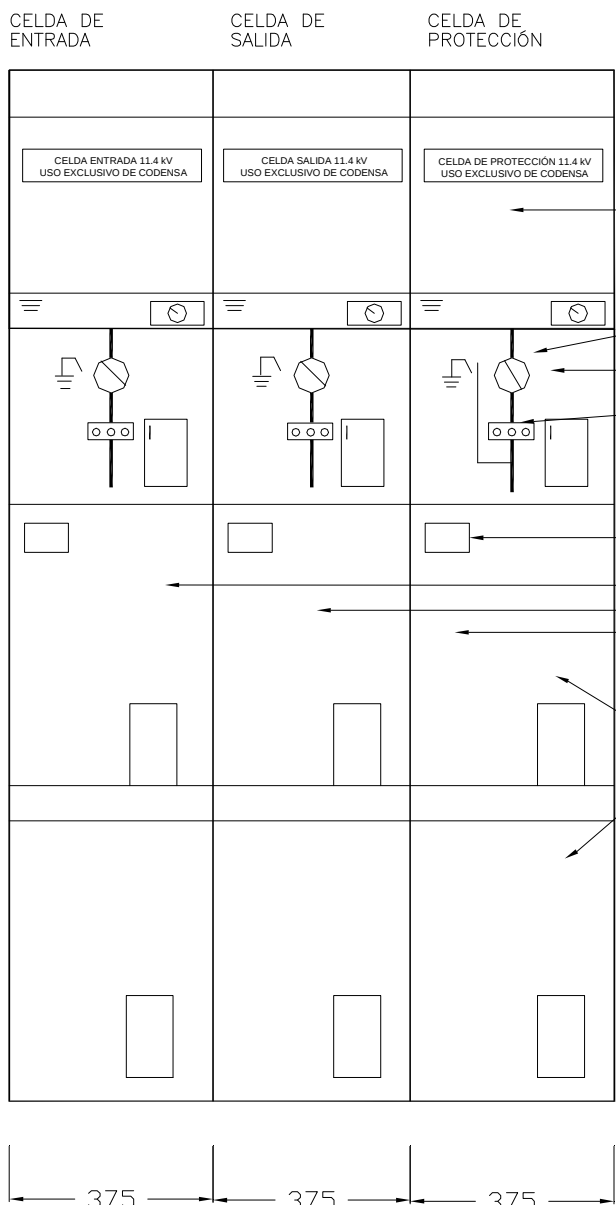

**CELDA DE MT CON SECCIONADORES EN SF6
PARA ENTRADA, SALIDA Y PROTECCIÓN
VISTA FRONTAL (NIVEL 2)**

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
11-06-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
27-11-2009

CTS 508-2
Pág. 1 de 1