




NOTAS:

1. Dimensiones en milímetros.
2. Celda SF6 del tipo Ring Main Unit (RMU) con dos funciones de línea (E/S) más una función de protección con fusibles.
3. El local tendrá las medidas de la celda triplex en aire para intercambiar equipos.
4. Altura de la celda (*) cuando no se dispone de cárcamo y posee base propia.
5. Para los diseños, uso e instalación en la infraestructura eléctrica de uso general de ENEL-CODENSA sólo se permite la utilización de Transformadores en aceite.

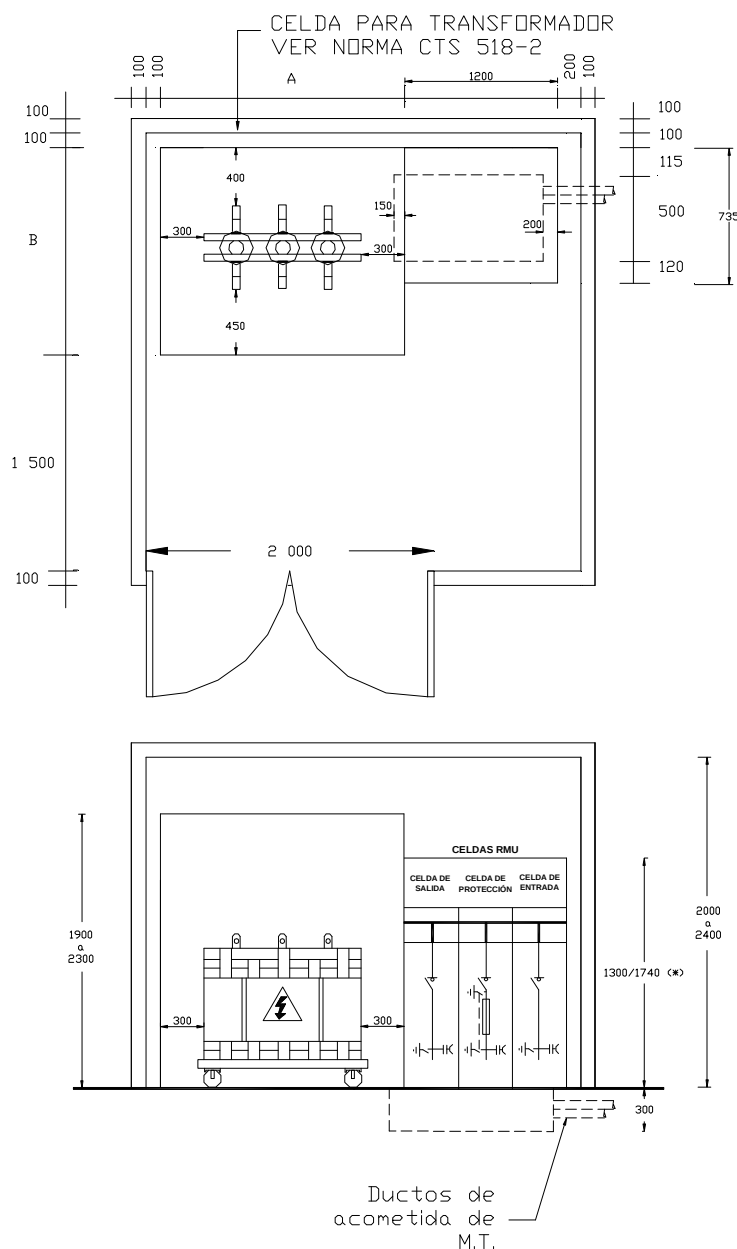

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO DISPOSICIÓN CON CELDA RMU EN SF6 Y TRANSFORMADOR SECO (NIVEL 2)

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
11-06-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
26-11-2018

CTS 519-9
Pág. 1 de 1